


REGISTROS CORTAFUEGOS PARA TABIQUES

25 mm - 2 placas de 12,5 mm

30 MINUTOS



- Junta de labio de alta calidad
- Junta intumescente estanca al gas, el humo y las llamas en caso de incendio
- Instalación rápida y sencilla
- Pestillos ocultos y seguridad de retención en dos lados



Resistencia al fuego por el lado de las conducciones y por el lado de la estancia

NF EN 1634-1 : +A1 : 2018

El registro de inspección cortafuegos para tabiques de 30 minutos está especialmente diseñado para montarse sobre conducciones técnicas, una de cuyas exigencias es «carga calorífica exterior e interior en las conducciones», y una clase de resistencia al fuego EI 30.

Brinda una protección segura contra la propagación del fuego, desde un local a un recinto de conducciones, o viceversa. El marco de montaje de aluminio está equipado con una banda de protección contra incendios.

La tapa del registro de inspección contiene placas cortafuegos DF, y está protegida contra la entrada de humo por una junta perimetral en los cuatro bordes.

La tapa se fija a ambos lados mediante brazos de seguridad autoajustables. Los brazos de seguridad detienen la tapa siempre que se abre la puerta. La tapa es sencilla de retirar y volver a colocar.

PARTICULARIDADES DE APLICACIÓN

- Para montaje en tabique.
- PV CSTB N° RS-20-054 + EXT 20.168 (2 x 12,5 mm).
- Dimensiones a medida bajo pedido (hasta el límite del tamaño máximo autorizado por el acta de resistencia al fuego).

MONTAJE Y FIJACIÓN


Sencillez de colocación del marco de montaje en el hueco de instalación (entre 5 y 10 mm más que las dimensiones de instalación del registro) en la pared. Los cierres del marco de montaje siempre deben estar orientados hacia arriba.

El registro se fija al tabique de placas de yeso laminado con tornillos para tabiques secos (no incluidos). Fije los tapones de protección detrás de las puntas de los tornillos.



*Índice de aislamiento acústico normalizado NF EN ISO 10140.
Testado en un registro de 400 x 400 mm.

MONTAJE Y FIJACIÓN

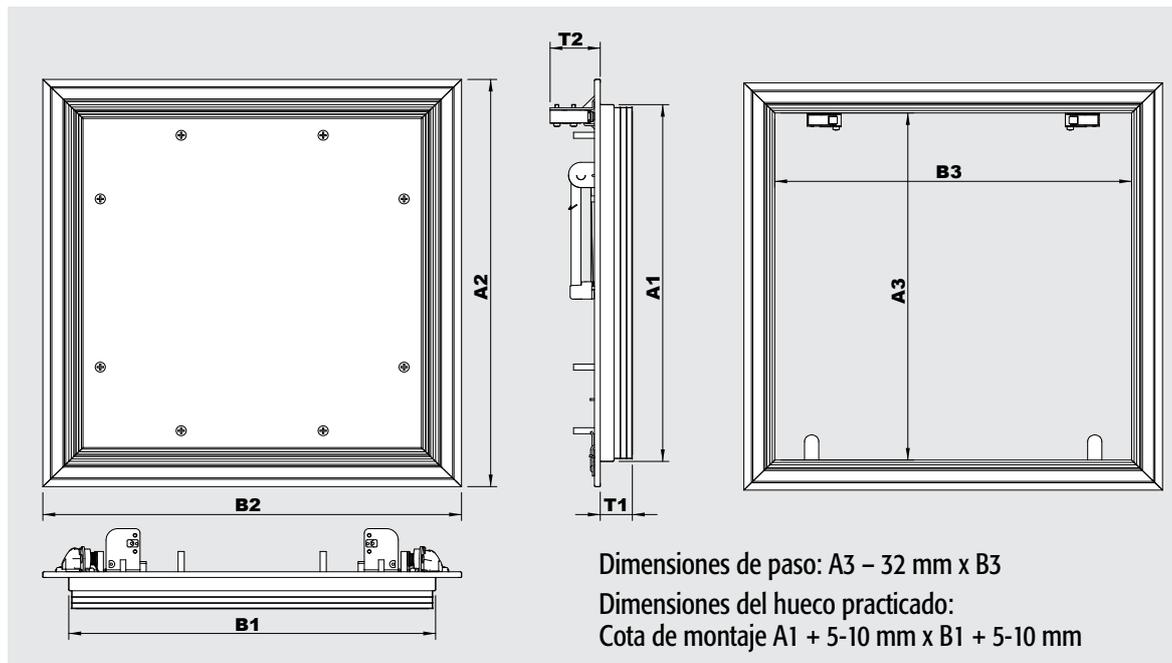

TAMAÑOS Y REFERENCIAS

2 PLACAS DE **12,5 mm** Certificado EI 30

| DIMENSIONES EN MM A x B (V) | COTAS MONTAJE A1 x B1 | COTAS MÁXIMAS A2 x B2 | ANCHURA INTERNA A3 x B3 | PROFUNDIDAD | | PESO EN KG | REFERENCIA |
|--------------------------------|--------------------------|--------------------------|----------------------------|-------------|----|------------|------------|
| | | | | T1 | T2 | | |
| 300 x 300* | 297 x 297 | 339 x 339 | 289 x 289 | 26 | 41 | - | A09527 |
| 400 x 400* | 397 x 397 | 439 x 439 | 389 x 389 | 26 | 41 | - | A09528 |
| 500 x 500 | 497 x 497 | 539 x 539 | 489 x 489 | 26 | 41 | - | A09529 |
| 1000 x 500 | 997 x 497 | 1039 x 539 | 989 x 489 | 26 | 41 | - | A09530 |
| 600 x 600 | 597 x 597 | 639 x 639 | 589 x 589 | 26 | 41 | - | A09531 |
| 800 x 600 | 797 x 597 | 839 x 639 | 789 x 589 | 26 | 41 | - | A09532 |
| 1000 x 600 | 997 x 597 | 1039 x 639 | 989 x 589 | 26 | 41 | - | A09533 |
| 800 x 800 | 797 x 797 | 839 x 839 | 789 x 789 | 26 | 41 | - | A09534 |
| 1000 x 1000 | 997 x 997 | 1039 x 1039 | 989 x 989 | 26 | 41 | - | A09535 |

Dimensiones indicadas en mm, (V) = lado del cierre.

*Registros en stock.

Referencias no disponibles en stock – Plazo de entrega: 3/4 semanas.

Antes de cualquier pedido, es preciso que su oficina de control verifique todas las actas sobre resistencia al fuego

